


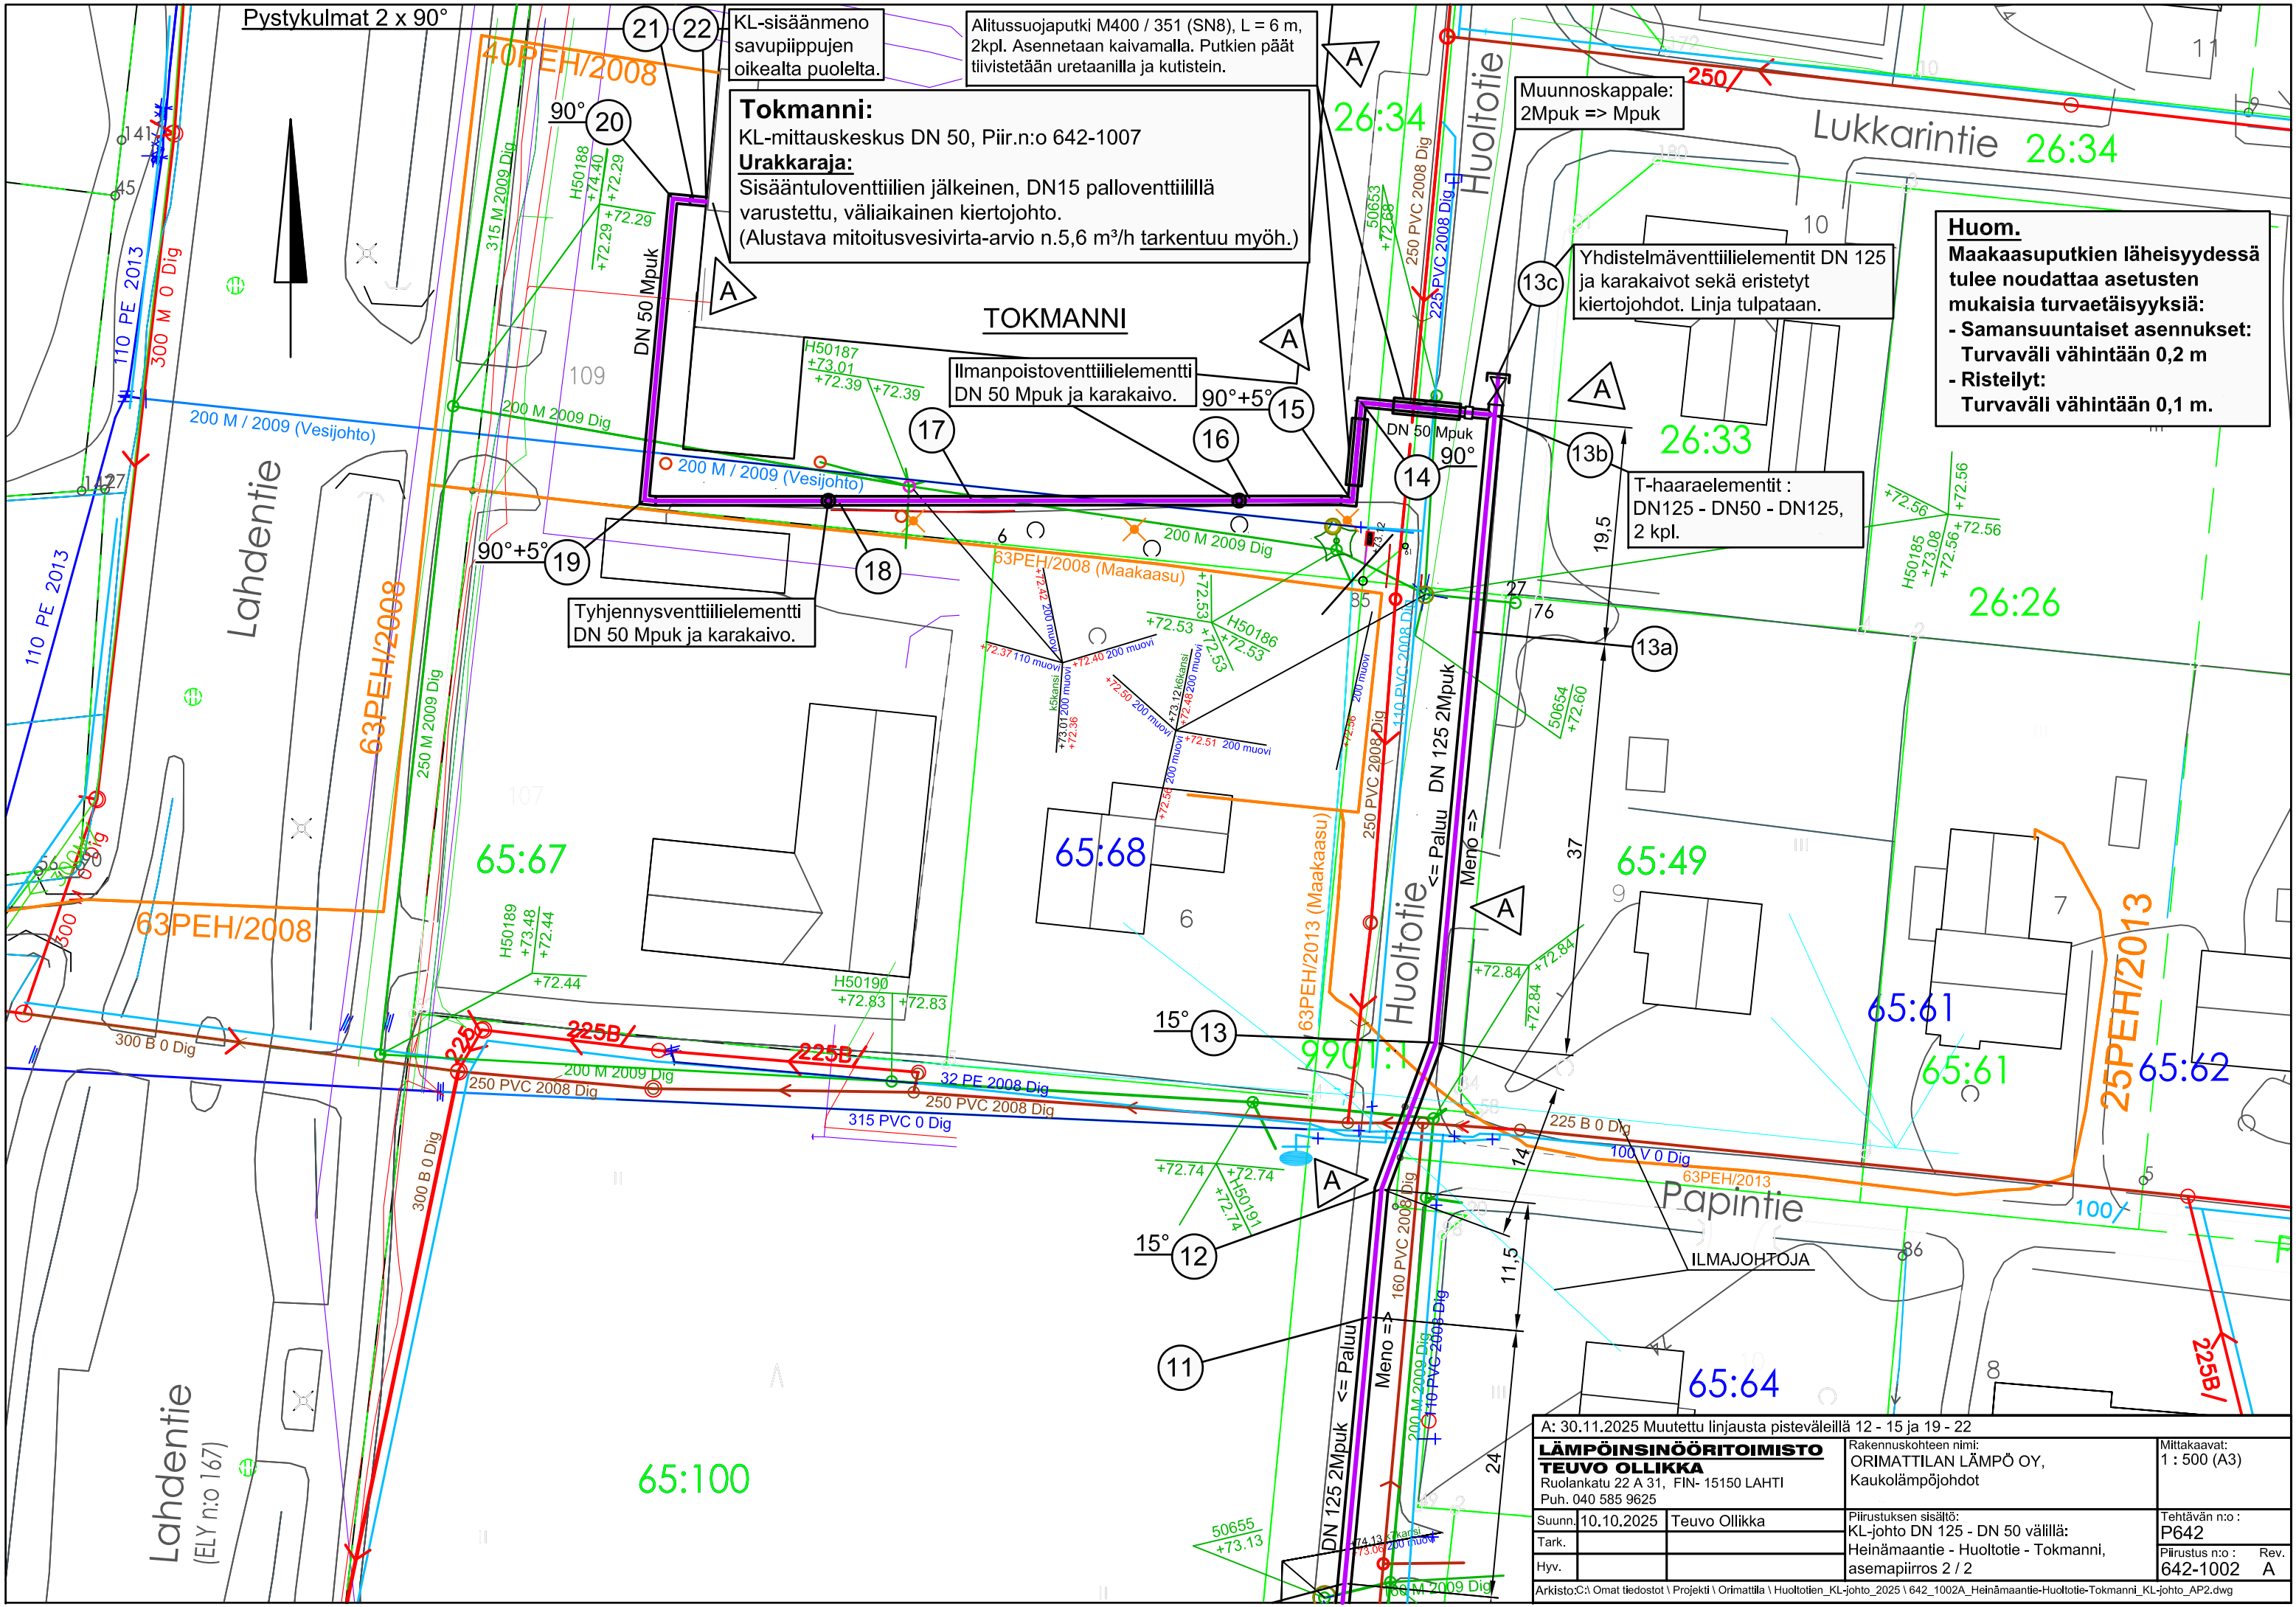

Pystykulmat 2 x 90°

40PEH/2008

90°

20

H50188
+74.40
+72.29

+72.29

315 M 2009 Dig

200 M 2009 Dig

109

90°+5°

19

200 M / 2009 (Vesijohto)

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

110 PE 2013

300 M 0 Dig

KL-sisäänmeno
savupiippujen
oikealta puolelta.

Alitussuojaputki M400 / 351 (SN8), L = 6 m,
2kpl. Asennetaan kaivamalla. Putkien päät
tiivistetään uretaanilla ja kutistein.

Tokmanni:

KL-mittauskeskus DN 50, Piir.n:o 642-1007

Urakkaraja:

Sisääntuloventtiilin jälkeinen, DN15 palloventtiilillä
varustettu, väliaikainen kiertojohto.
(Alustava mitoitusvesivirta-arvio n.5,6 m³/h tarkentuu myöh.)

TOKMANNI

Ilmanpoistoventtiilielementti
DN 50 Mpuk ja karakaivo.

90°+5°

15

90°

14

DN 50 Mpuk

250 PVC 2008 Dig

225 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

250 PVC 2008 Dig

Muunnoskappale:
2Mpuk => Mpuk

250/

Lukkarintie 26:34

Huom.
Maakaasuputkien läheisyydessä
tulee noudattaa asetusten
mukaisia turvaetäisyyksiä:
- Samansuuntaiset asennukset:
Turvaväli vähintään 0,2 m
- Risteilyt:
Turvaväli vähintään 0,1 m.

Yhdistelmäventtiilielementit DN 125
ja karakaivot sekä eristetyt
kiertojohtot. Linja tulpataan.

26:33

T-haaraelementit :
DN125 - DN50 - DN125,
2 kpl.

26:26

65:67

65:68

65:49

65:61

65:61

65:62

65:64

65:100

A: 30.11.2025 Muutettu linjausta pisteväleillä 12 - 15 ja 19 - 22			
LÄMPÖINSINÖÖRITOIMISTO TEUVO OLLIKKA Ruolankatu 22 A 31, FIN- 15150 LAHTI Puh. 040 585 9625		Rakennuskohteen nimi: ORIMATTILAN LÄMPÖ OY, Kaukolämpöjohtodot	Mittakaavat: 1 : 500 (A3)
Suunn.	10.10.2025	Teuvo Ollikka	Piirustuksen sisältö: KL-johto DN 125 - DN 50 välillä: Heinämaantie - Huoltotie - Tokmanni, asemapiirros 2 / 2
Tark.			Tehtävän n:o : P642
Hyv.			Piirustus n:o : 642-1002
			Rev A
Arkisto:C:\Omat tiedostot \ Projekti \ Orimattila \ Huoltotien_KL-johto_2025 \ 642_1002A_Heinämaantie-Huoltotie-Tokmanni_KL-johto_AP2.dwg			